

Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza 41-306, ul. Łaski 83
NIP 6292465943; KRS 0000447876
Jednostka notyfikowana/Notified body 1827
www.LTB.org.pl



tel/fax: (+48) 32 26 4 079 kom: 602 15 28 97; 608 50 66 35; 604 97 62 07
Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza nr 17 1050 1360 1000 0023 6773 9022


AB 661

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1+A1 Nr 898/B – 2015 – 2

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2012 obliczenia cieplne okien drewnianych systemu *IV 68 ze skrzydłem 76* opisanych w sprawozdaniu 898/B-2015, na zlecenie firmy:


Robert Kowalski, Karol Kowalski
„STOLARSTWO” Spółka Jawna
63-900 Rawicz, Szymanowo 65a

Wyniki badań		
Złożenie elementów	U_f [W/m ² K]	Ψ [W/mK]
Rama-skrzydło poziom górny	1,3	0,056
Rama-skrzydło pion	1,3	0,056
Rama/okapnik-skrzydło	1,6	0,056
Skrzydło-słupek ruchomy	1,3	0,055
Skrzydło-ślemię	1,2	0,055
Szyba zespolona U_g [W/m ² K]	1,1	
U_w [W/m ² K] dla okna 1,320 x 2,265 m	1,4	
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1.		

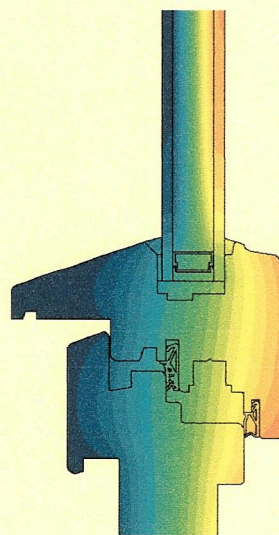

Kierownik Jakości

M. Żyła
Maciej Żyła

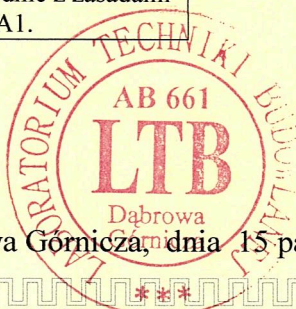

Kierownik Techniczny

Bogdan Wójtowicz
mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 15 październik 2015 r.