



Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza 41-306, ul. Laski 83
NIP 6292465943; KRS 0000447876
Jednostka notyfikowana/Notified body 1827
www.LTB.org.pl



AB 661


tel/fax: (+48) 32 26 4 079 kom: 602 15 28 97; 608 50 66 35; 604 97 62 07
Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza nr 17 1050 1360 1000 0023 6773 9022

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1+A1 Nr 539/B – 2014 – 1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2012 obliczenia cieplne okien z drewna miękkiego systemu *Okna Skrzynkowe* opisanych w sprawozdaniu 539/B-2014, na zlecenie firmy:

Robert Kowalski, Karol Kowalski
„**STOLARSTWO**” Spółka Jawna
63-900 Rawicz, Szymanowo 65 A

Wyniki badań		
Złożenie elementów	U_{w1}	U_{w2}
U_f [W/m ² K]	4,4	1,5
U_g [W/m ² K]	5,7	1,1
U_w [W/m ² K] dla okna 1,24 x 2,09 m	1,1	
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1.		

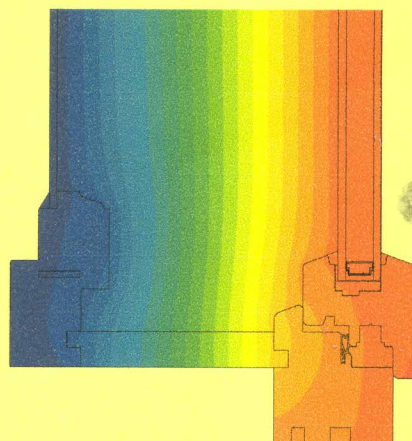

Kierownik Jakości

Maciej Żyła



Kierownik Techniczny

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 14 października 2014 r.